

報 告 書

件 名 : 材 料 試 験

単 粒 度 砕 石 S - 5 ( 7 号 )

令 和 8 年 3 月

株 式 会 社 大 江 砕 石




材 料 試 験

単粒度碎石 S-5(7号)

試 験 報 告 書

令和 8年 3月

有限会社 コーポレーション



試 験 結 果 一 覧 表

試験材：S-5(7号)


試 験 項 目	試 験 結 果	規 格 値
フルイ分け試験 (JIS A 1102)	別 紙 参 照 粗粒率 5.01	JIS A 5001 に基づく
微粒分量試験 (JIS A 1103)	1.9 %	—
単位容積質量試験 (JIS A 1104)	1.46 kg/l 実積率 53.9 %	—
密 度 試 験 (JIS A 1110)	表乾密度：2.74 g/cm <sup>3</sup>	道路用碎石 表乾密度 2.45 以上
	見掛け密度：2.80 g/cm <sup>3</sup>	
	絶乾密度：2.71 g/cm <sup>3</sup>	
吸水率試験 (JIS A 1110)	1.21 %	3.0% 以下
すりへり試験 (JIS A 1121)	16.8 %	30% 以下
安定性試験 (JIS A 1122)	1.3 %	12% 以下
粘土塊量試験 (JIS A 1137)	0.08 %	0.25% 以下

採取場所：京都府福知山市大江町天田内地内

株式会社 大江 碎石

実験名	骨材のふるい分け試験			JIS A 1102
試験日	令和8年2月25日			水曜日 天候 雨のち曇
試験日の状態	室温 (°C)		湿度 (%)	
	18		62	
試料	単粒度砕石 S-5 (7号)			

ふるいの寸法 (mm)		各ふるいにとどまる量の累計		各ふるいにとどまる量		ふるいを通る量	S-5の粒径範囲
公称目開き	呼び寸法	(g)	(%)	(g)	(%)	(%)	
13.2	13	0.0	0	0.0	0	100	100
9.5	10	0.0	0	0.0	0	100	
4.75	5	83.6	8	83.6	8	92	85 ~ 100
2.36	2.5	967.5	95	883.9	87	5	0 ~ 25
1.18	1.2	995.3	98	27.8	3	2	0 ~ 5
全質量		1,018.2					
最大寸法 (mm)		9.5		粗粒率		5.01	

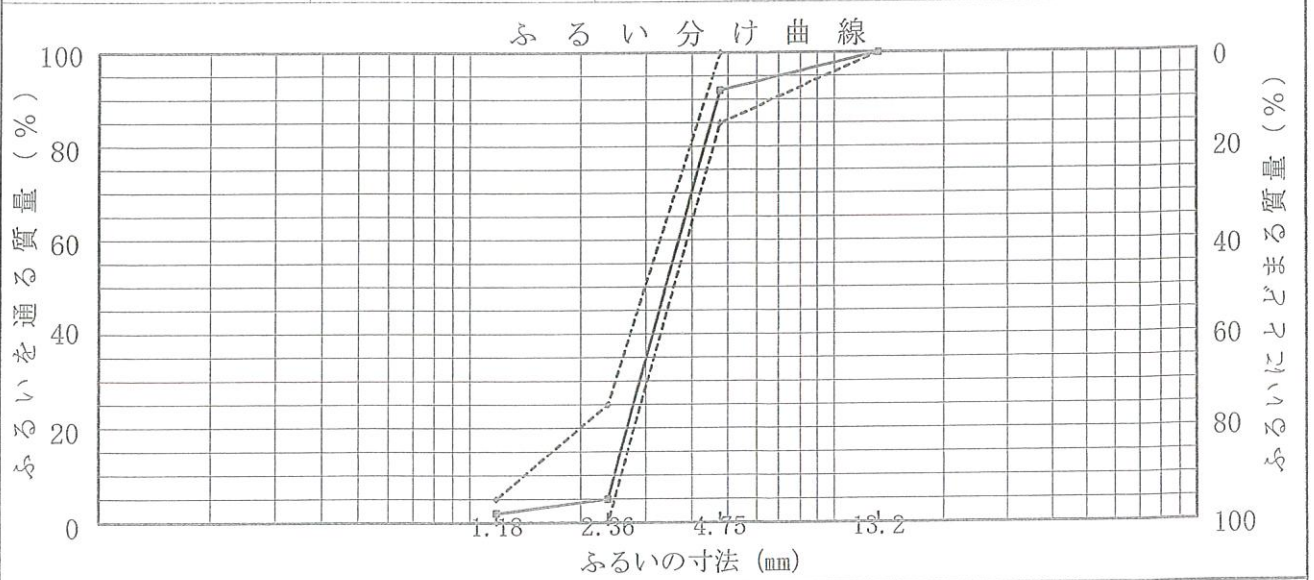

考 察

---



---



---



---

実験者	所 属	有限会社 コーワプランニング
	氏 名	田中 邦明





